ebea KP – Componenti

ebea KP struttura

	Componenti		Materiale
1	Corpo isolante (ISO)		SW / XPS / (FG) / (PUR)
2	Barre tesa		Acciaio d'armatura 1.4362, 1.4462 oppure RS 1.4362/B500B
3	Elementi a taglio	Piastre	Acciaio da costruzione 1.4362 oppure 1.4462
		Staffa	Acciaio d'armatura 1.4362 oppure 1.4462
4	Tampone di pressione		Fibrocemento a prestazioni ultraelevate o acciaio inossidabile 1.4362
5	Barre trasversale		Acciaio d'armatura B500B
6	Copertura sopra		PVC verde
7	Copertura sotto		PVC nera
8	Etichetta		Pellicola autoadesiva

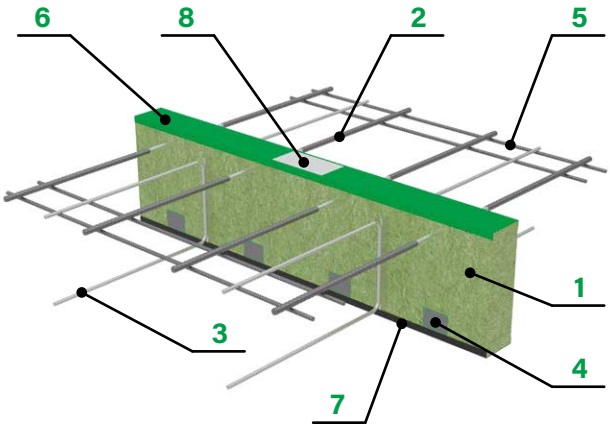

ebea KP modelli barre di tensione e compressione

La produzione standard di **raccordi ebea per solette a sbalzo** prevede l'impiego di barre saldate ad attrito (barre RS) se disponibili per la tipologia selezionata.

Modello	Nota	Componenti in acciaio			Classe di resistenza alla corrosione
		per giunture	per calcestruzzo	barra trasversale	
RS*	con barre RS	1.4362	B500B	B500B	III / Media
zinc.	KP-/KPE-300	B500B zinc.**		B500B	
VE1	Completamente in acciaio inossidabile	1.4362		B500B	III / Media
VE2	Completamente in acciaio inossidabile	1.4462		B500B	IV / Elevata

** RS disponibile per tipo: 100, 200, 1100, 1200 (Ø 10 + 14 mm)
** zinc. barre di trazione zincate a caldo min. 100 µm / gli altri componenti sono in acciaio inossidabile 1.4362

Le proprietà meccaniche dei componenti in acciaio inossidabile sono state rispettate secondo l'omologazione generale per l'edilizia Z-30.3-6.

ebea KP saldatura ad attrito

Il modello standard con le **barre RS** è identico ai modelli in acciaio inossidabile VE1 e VE2, per quel che concerne i criteri principali **capacità di carico – conducibilità termica – resistenza alla corrosione**

Tale equivalenza è assicurata dai materiali utilizzati e dalla geometria delle **barre RS**.

- Cambiamento di sezione dovuta alle diverse rigidezze
- Punti di saldatura profondi a sufficienza nel calcestruzzo

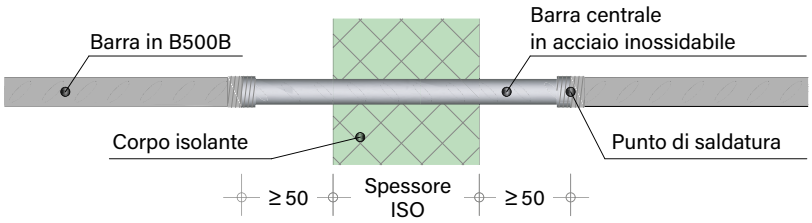

I nostri costanti controlli di qualità (prove di materiale e di trazione) assicurano una qualità costantemente elevata.

La saldatura ad attrito – più precisamente saldatura a frizione – appartiene alla categoria dei processi di saldatura a pressione. Nella saldatura ad attrito si sfrutta il calore sprigionato dalla frizione. Le parti sono sottoposte a un movimento relativo, mentre le superfici di contatto si toccano l'un l'altra. Quando il materiale è stato riscaldato fino alla plastificazione, le parti vengono posizionate le une contro le altre e viene esercitata una certa pressione.

Questo processo permette di saldare elementi in acciaio con proprietà meccaniche e composizioni chimiche differenti e favorisce un utilizzo economico di materiali costosi, essendo applicato esclusivamente su punti tecnicamente importanti.

ebea KP – Corpo isolante

Lana di roccia (SW)

Pannelli isolanti in lana di roccia (SW)

Dati tecnici del materiale isolante	
Densità	$\rho_a \approx 150\ kg/m^3$
Conducibilità termica	$\lambda_D = 0.04\ W/mK$
Tensione di compressione (per 10 %)	$\sigma_{10} = 0.06\ N/mm^2$
Reazione al fuoco (Euroclasse / cod. I-I)	RF1 (A1 / 6q.3)
N° AICAA materiale isolante	N° 25112
Spessore [mm] e denominazione*	SW60, SW80, SW100, SW120

*** Gli spessori disponibili sono definiti a seconda del tipo di KP**

XPS

Pannello liscio in schiuma rigida di polistirene estruso

Dati tecnici del materiale isolante	
Densità	$\rho_a \approx 35\ kg/m^3$
Conducibilità termica	$\lambda_D = 0.035\ W/mK$
Tensione di compressione (per 10 %)	$\sigma_{10} = 0.3\ N/mm^2$
Reazione al fuoco (Euroclasse / cod. I-I)	RF2 (cr) (E / 5.1)
N° AICAA materiale isolante	N° 30442
Spessore [mm] e denominazione*	XPS60, XPS80, XPS100, XPS120

*** Gli spessori disponibili sono definiti a seconda del tipo di KP**

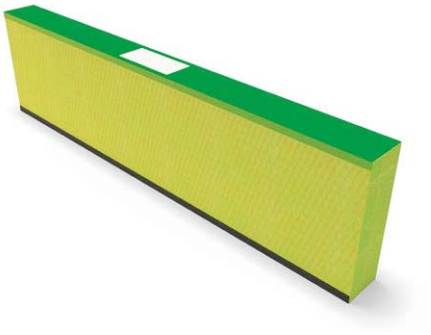

Foamglas (FG)

Pannello isolante in vetro cellulare ricoperto da uno speciale tessuto di vetro (disponibile solo per il Tipo **ebea KP-700**)

Dati tecnici del materiale isolante	
Densità	$\rho_a \approx 115\ kg/m^3$
Conducibilità termica	$\lambda_D = 0.041\ W/mK$
Tensione di compressione (per 10 %)	$\sigma_{10} = 0.6\ N/mm^2$
Reazione al fuoco (Euroclasse / cod. I-I)	RF1 E (materiale di base A1) / 6.3
N° AICAA materiale isolante	TA-N° 5273
Spessore [mm] e denominazione*	FG60, FG80, FG100, FG120

*** Gli spessori disponibili sono definiti a seconda del tipo di KP**

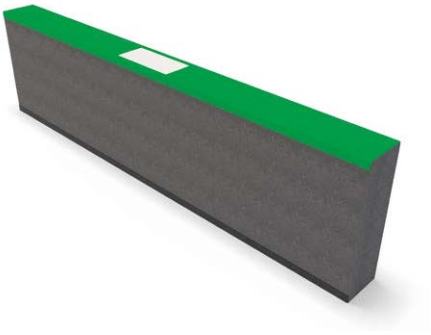

Corpo isolante in XPS, FG o PUR con applicazioni di lastre in silicato sopra e sotto per classe di **resistenza al fuoco REI 60** (lana di roccia [SW] **REI 120** senza pannelli di silicato)

Dati tecnici del pannello ignifugo	
Densità	$\rho_a \approx 870\ kg/m^3$
Conducibilità termica	$\lambda_D = 0.175\ W/mK$
Reazione al fuoco (Euroclasse / cod. I-I)	RF1 (A1 / 6.3)
N° AICAA elementi antincendio	N° 16118

Con i tipi di corpo isolante XPS, FG o PUR, i pannello ignifugo sono installati di serie.

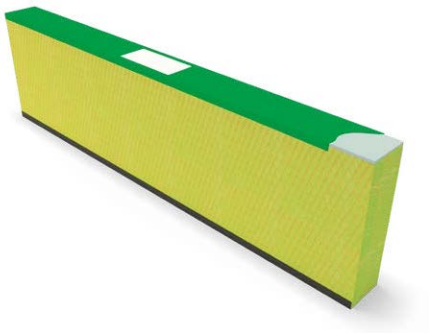

I materiali di cui sopra sono disponibili come corpi isolanti per **raccordi per solette a sbalzo ebea KP** oppure per elementi intermedi. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e sulla procedura relativa all'ordine, si prega di consultare i dati tecnici. Su richiesta, l'elemento può essere fornito con materiale isolante PUR rivestito in alluminio, ma solo nella dimensione ISO80.

ebea KP – Coibentazione termica

Coibentazione termica

Le norme e gli elevati standard energetici richiedono, durante la fase di dimensionamento, misure che minimizzino i ponti termici e siano al contempo realizzabili. Gli obiettivi perseguiti riguardano la prevenzione della formazione di condensa e muffe, a causa del raffreddamento della costruzione, nonché il miglioramento del bilancio energetico dell'intero edificio. Grazie all'utilizzo dei **raccordi per solette a sbalzo ebea KP**, si raggiungono tali obiettivi di fisica della costruzione assicurando al contempo il trasferimento del carico e la stabilità.

L'efficienza e le prestazioni effettive degli **elementi KP** dipendono in gran parte dalla situazione di montaggio. Per tutti i valori di conducibilità termica riportati in questo catalogo, viene fornita la conducibilità termica equivalente λeq. La conducibilità termica equivalente λeq di un componente costituito da più materiali da costruzione è la conducibilità termica di un materiale da costruzione sostitutivo cuboide omogeneo delle stesse dimensioni, che, al posto del componente complesso, raggiunge lo stesso effetto di isolamento termico quando installato. Gli effetti tridimensionali vengono trascurati. Poiché l'effetto tridimensionale aumenta la lunghezza dei flussi di calore, le conducibilità termiche equivalenti unidimensionalmente determinate sono sempre maggiori e sono quindi dalla parte della sicurezza.

Le illustrazioni che seguono mostrano il flusso termico con e senza i **raccordi per solette a sbalzo ebea KP**.

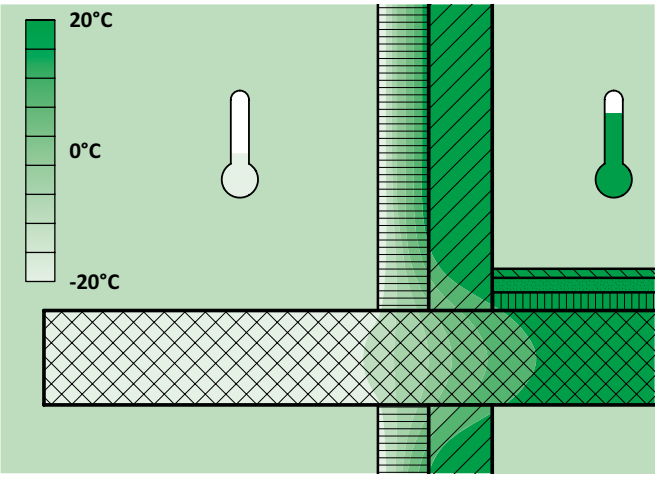

Soluzione obsoleta

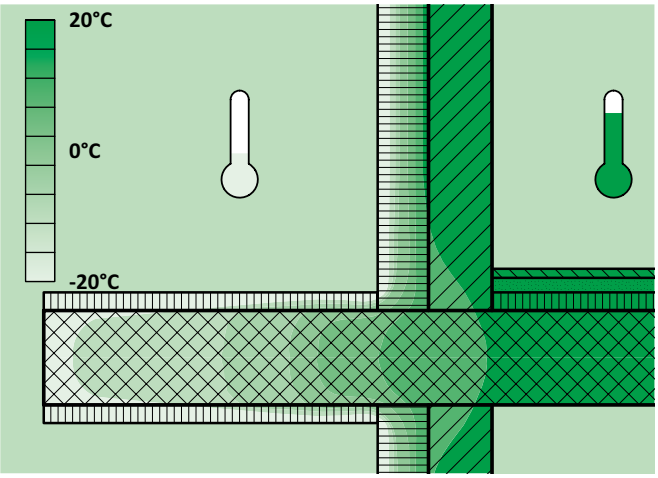

Balcone completamente «isolato»

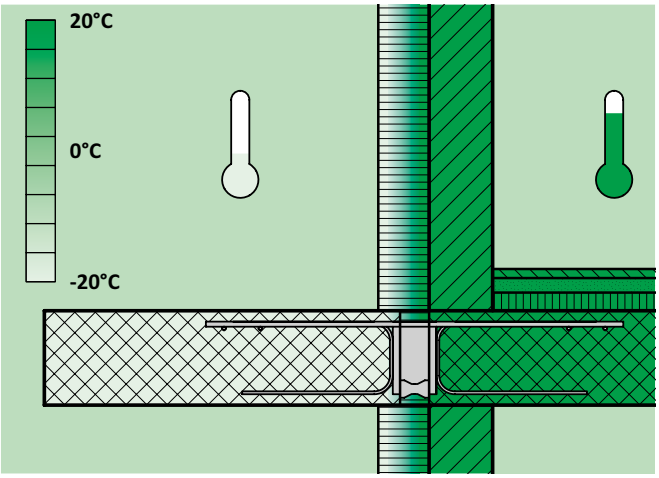

Soluzione migliorata con **raccordi per solette a sbalzo ebea KP**

ebea KP – Protezione antincendio

Resistenza al fuoco dei raccordi per solette a sbalzo ebea KP

I **raccordi per solette a sbalzo ebea KP**, con lastre in silicato integrate, sono conformi alle prescrizioni dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).

Le prove del fuoco sui nostri raccordi per solette a sbalzo mirava alla loro classificazione e alla determinazione della loro classe di resistenza al fuoco. Oltre alla capacità portante è stata anche testata la funzione di chiusura al fuoco degli elementi.

Grazie alla progettazione a prova di fuoco e al superamento die test antincendio, i nostri elementi sono inclusi nel registro antincendio dei AICA. La classificazione di protezione antincendio dei tipi di **ebea KP** secondo le richieste di **protezione antincendio AICA** emesse è sintetizzata nella tabella seguente.

Precisazioni sull'attestazione di utilizzo AICAA:

Gruppo 261	Costruzioni e sistemi di costruzione
Prodotto	Raccordi per solette a sbalzo ebea KP
Prove	EN 1363-1, EN 1366-4, EN-1365-5
Valutazione	Classe di resistenza al fuoco REI 120 RF1 (SW) Classe di resistenza al fuoco REI 60 (XPS, FG, PUR)

VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
AEAI Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Classi di resistenza al fuoco per tipo di elemento

Tipo di KP	REI 60 N° AICAA 30897			REI 120 N° AICAA 30891
Materiale isolante	XPS (con pannello ignifugo)	FG (con pannello ignifugo)	PUR (con pannello ignifugo)	SW (senza pannello ignifugo)
KP-100	✓	×	✓	✓
KPE-100	✓	×	✓	✓
KP-200	✓	×	✓	✓
KP-300	✓	×	✓	✓
KPE-300	✓	×	✓	✓
KP-500	✓	×	✓	✓
KP-600	✓	×	✓	✓
KP-700	✓	✓	✓	✓
KP-800	✓	×	✓	✓
KP-900	✓	×	✓	✓
KPE-900	✓	×	✓	✓
KP-1000	✓	×	✓	✓
KP-1100	✓	×	✓	✓
KP-1200	✓	×	✓	✓
KP-Tipo G	✓	×	✓	✓
KP-Tipo H	✓	×	✓	✓
KP-Tipo J	✓	×	✓	✓
KP-Tipo Speciale	✓	✓	✓	✓

Struttura dei corpi isolanti in vista della protezione antincendio all'indirizzo XPS, FG e PUR

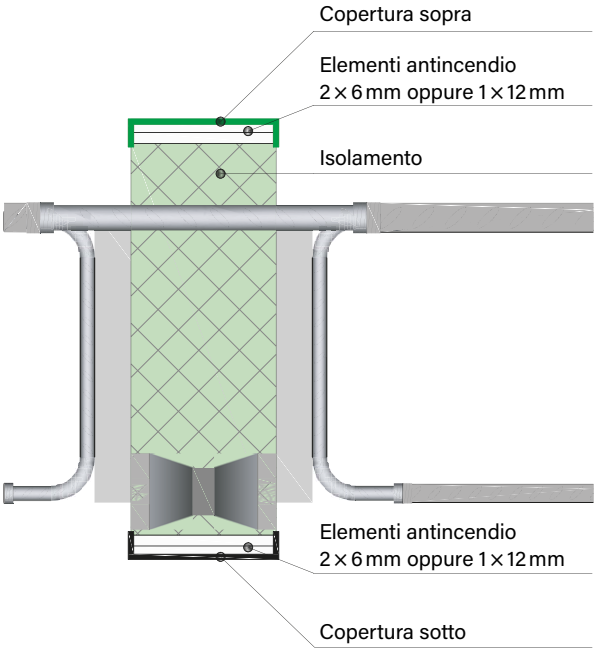

Sintesi delle capacità di resistenza al fuoco

R Capacità di carico; nessuna perdita di stabilità.
E Chiusura al fuoco; impedisce la propagazione del fuoco al lato non esposto alle fiamme.
I Isolamento termico; trasmissione limitata di fuoco o calore al lato non esposto alle fiamme.

Attenzione! Se per ragioni statiche, in una struttura a balcone REI, i **raccordi per solette a sbalzo ebea KP** non vengono disposti in modo continuo, negli intervalli è imperativamente necessario inserire elementi intermedi KP della classe REI corrispondente.

ebea KP – Isolamento acustico

Isolamento acustico

Gli **ebea KP-600 / KP-1100 / KP-1200** sono **elementi** ottimizzati per il suono. Sono utilizzati per aumentare I requisiti d'isolamento acustico. I seguenti valori si basano su misurazioni effettuate presso l'università di Lucerna. Le misurazioni eseguite sugli oggetti selezionati, confermano la correttezza dei valori.

Gli elementi testate hanno un corpo isolante in lana di roccia (SW) da 80 mm e hanno raggiunto I seguenti valori d'isolamento acustico:

ebea KP Tipo standard	Indice d'isolamento acustico ΔL_w [dB]
ebea KP-1103 4 × 10-1 Ds180 SW80 L1000	13.0
ebea KP-1106 6 × 14-4 Ds180 SW80 L1000	9.7
ebea KP-602-2 Ds180 SW80 L1000	21.5
ebea KP-605-5 Ds180 SW80 L1000	15.3
ebea KP-100 6 × 14-3 Ds180 SW80 L1000	6.2

Gli indici forniti sono puramente indicative, e vanno presi solo come prima indicazione, e vanno approfonditi con un fisico delle costruzioni. L'effettiva efficacia dell'isolamento acustico puo' essere dimostrata solo con una prova generale del progetto da parte di un fisico delle costruzioni o da una misurazione locale dei livelli sonori.

In caso di domande sul valore di isolamento acustico di altri tipi di elementi o materiali isolanti, contattare il nostro supporto tecnico. E-mail: **technik@ruwa-ag.ch**, **Tel.: +41 34 432 35 35**. Saremo lieti di aiutarvi in qualsiasi momento e non vediamo l'ora di sentirvi.

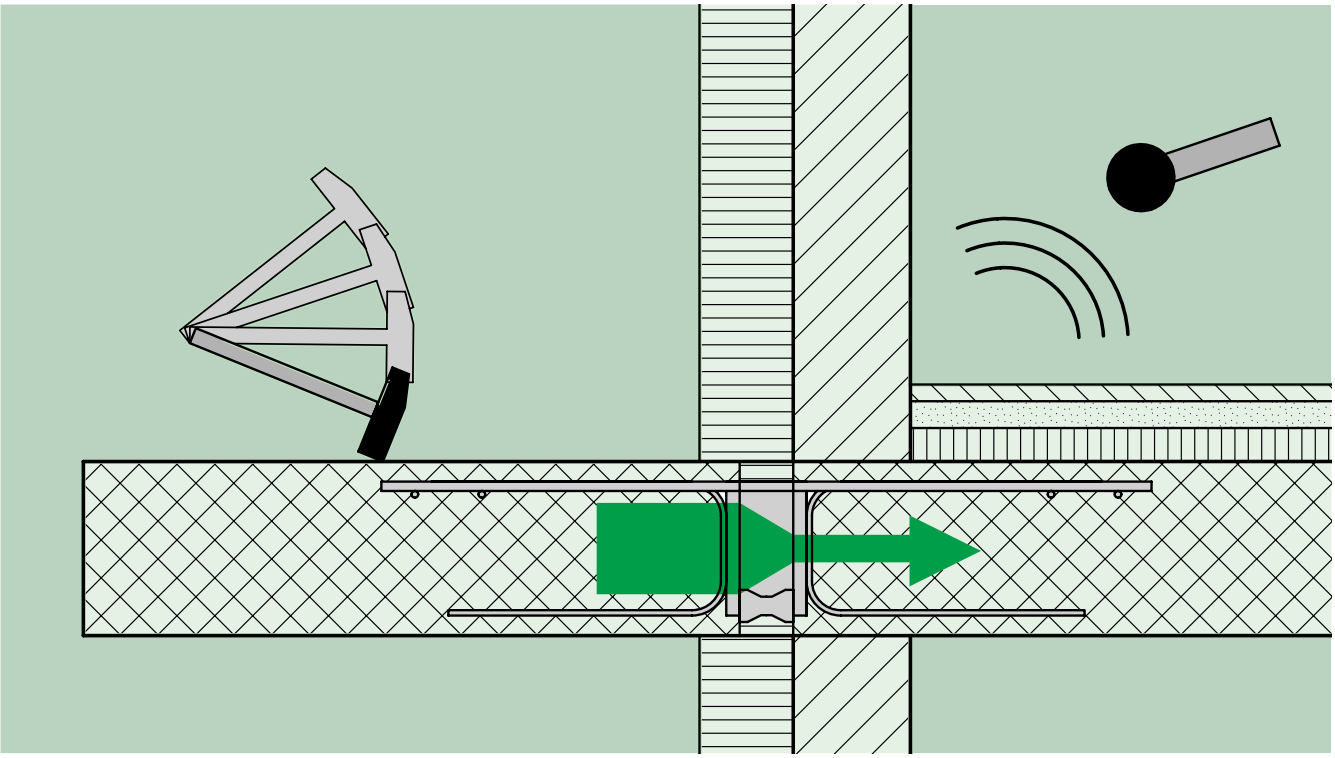

ebea KP – Progettazione

Scelta del sistema portante

È possibile determinare le forze di taglio del raccordo ricorrendo a un calcolo manuale con travi semplificate (teoria della trave) o un modello FEM. La scelta del metodo spetta al progettista. Per quel che riguarda la sollecitazione degli elementi KP, occorre tener conto della forza di appoggio per i modelli semplificati, mentre per i calcoli FEM più complessi è necessario considerare la sollecitazione delle articolazioni e degli elementi di raccordo. Il calcolo della forza di taglio viene eseguito al limite della capacità di carico.

Modelli con FEM

Per la preparazione di modelli che includono i **raccordi per solette a sbalzo ebea KP**, calcolati con il metodo FEM, è necessario seguire i seguenti punti:

1. I componenti da separare termicamente devono essere disaccoppiati lungo tutta la linea di collegamento con le giunti.
2. La rigidezza dei giunti deve essere regolata a seconda della disposizione degli elementi prevista.
3. I dati di carico e il calcolo FEM permettono di determinare le sollecitazioni dei giunti (v_d, m_d).

Rigidezza	[k/Nm/rad]	[kN/m]
ebea KP	Valori k*	100'000
Elemento intermedio	0	0

* Nelle tabella di calcolo

Freccia

La freccia effettiva risulta da due componenti:

$$w = w_1 + w_2$$

$$w_1 = \frac{M \cdot l_k}{k}$$

w_1 [mm]:	Deformazione dovuta al momento torcente nell'elemento di connessione
w_2 [mm]:	Deformazione di uno sbalzo, calcolata al limite dell'efficienza funzionale
M [kNm]:	Momento di calcolo al livello di utilizzo
l_k [mm]:	Lunghezza dello sbalzo
k [kNm/rad]:	Rigidezza torsionale secondo le tabella di misurazione*
k_1 [kNm/rad]	Rigidità rotazionale degli elementi di trazione e compressione
k_2 [kNm/rad]	Rigidità rotazionale degli elementi a taglio

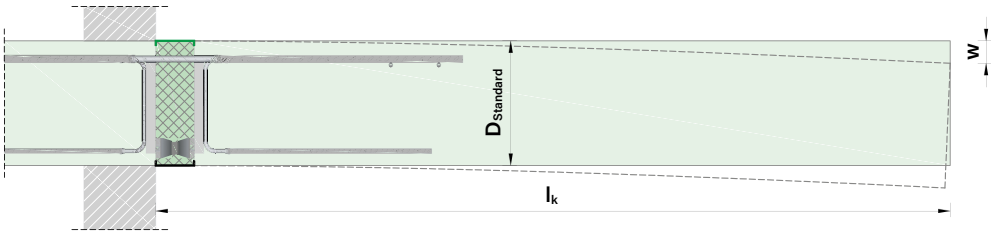

* I dettagli dei valori di rigidità si basano su un valore limite superiore e inferiore verificato tramite test. I valori a catalogo corrispondono al valore limite inferiore e sono quindi dalla parte sicura per quanto riguarda deformazioni e comportamento alle vibrazioni. La rigidità rotazionale può variare a causa della dispersione del materiale. Questo deve essere preso in considerazione nella modellazione.

Regole di costruzione

Per limitare la freccia ed evitare oscillazioni della soletta a sbalzo, è necessario seguire la seguente raccomandazione:

Proporzioni geometriche					
		D_{gem}	>	$l_k/10$	ottimale
$l_k/10$	≥	D_{gem}	≥	$l_k/12$	altamente incline alle vibrazioni
		D_{gem}	<	$l_k/12$	molto incline alle vibrazioni

D_{gem} Altezza totale effettiva, corrisponde all'altezza dell'elemento Ds

l_k Lunghezza dello sbalzo

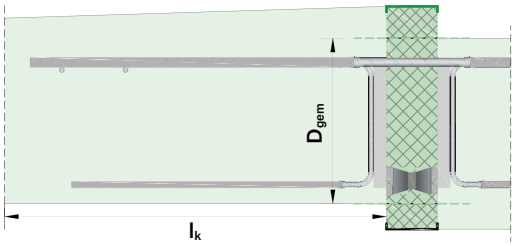

La vulnerabilità alle vibrazioni di un balcone non dipende solo da queste proporzioni geometriche, ma anche dal carico e dalle condizioni di appoggio. Queste raccomandazioni sono utili per una prima stima approssimativa e non sostituiscono una valutazione accurata del comportamento a vibrazione degli elementi tramite un calcolo dinamico della struttura.

ebea KP-Tipo J

Descrizione del prodotto

Gli elementi **ebea KP-Tipo J** vengono utilizzati ovunque i collegamenti debbano essere realizzati in due parti per esigenze di lavoro sfalsate o di cassaforma. L'**ebea KP-Tipo J** è realizzato in due parti grazie al rinforzo a vite e al tassello a taglio. Viene utilizzato per assorbire momenti negativi (- M) e la forze di taglio in entrambe le direzioni (± V). A seconda della scelta del connettori a taglio, può essere assorbita anche una forza orizzontale (± H). Il prodotto è disponibile in una versione. **Non** ci sono **elementi KPE** per **ebea KP-Tipo J**.

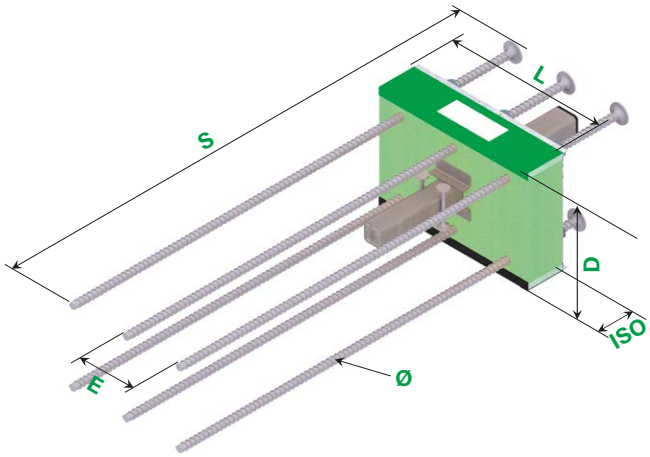

Dimensioni

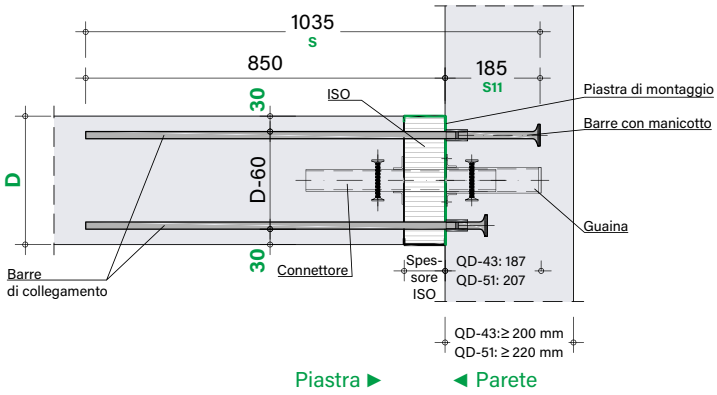

Parametri del corpo isolante e dei componenti in acciaio

L	Lunghezza elemento	S	Lunghezza barra
D	Altezza elemento	ø	Diametro barra
ISO	Spessore isolante	S11	Lunghezza guaina

Sistema statico



Varianti e materiali impiegati

Materiali impiegati	VE1
Isolamento	XPS, lana di roccia (SW)
Barre di trazione	1.4362
Connettori a taglio	1.4462 / UHFB
Barra di montaggio	Acciaio inossidabile

VE1 Versione completamente in acciaio inox per classe di resistenza alla corrosione III (media)

Dimensioni del corpo termoisolante (ISO)

Corpo isolante		Standard		
		Min.	Max	Livello
Altezza	D [mm]	200	350	10/20/30
Lunghezza	L [mm]	350		–
Spessore	ISO [mm]	60, 80		

Le dimensioni del corpo termoisolante dipendono dalla geometria degli elementi di costruzione e dalle esigenze termiche. **Il connettori a taglio tipo QD-51 (q) è disponibile solo a partire da un'altezza dell'elemento di 260 mm.**

Dimensioni delle barre d'armatura

Lunghezza barra S [mm] Senza traversa di ferro		Diametro barra Ø = 14 mm	
		S11 = 187 mm (QD-43[q])	S11 = 207 mm (QD-51[q])
VE1	ISO 60-80	1037	1057

La lunghezza dell'armatura determina la grandezza dell'elemento diagonale rispetto all'asse del giunto. Le misure più importanti sono riportate nella Tabella di fronte al sito **«Dimensioni delle barre d'armatura»** a seconda della versione. La **dimensione S11 non** è selezionabile **liberamente** con **ebea KP Tipo J**. Quando si utilizza il connettori a taglio QD-43 (q), è richiesto uno spessore minimo della parete di 200 mm; il QD-51 (q) richiede 220 mm.

ebea KP-Tipo J

Tabella di dimensionamento

Le forze trasversali e normali vengono trasmesse da componenti separati. Per gli **non** è **possibile scegliere liberamente** il **numero** dei **componenti**. È possibile determinare i valori di dimensionamento di singole configurazioni o diversi spessori di isolamento utilizzando il modulo d'ordine corrente.

Momento resistente ($\pm M_{Rd}$), taglio resistente ($\pm V_{Rd}$ / $\pm H_{Rd}$) e forze normali ($\pm N_{Rd}$)

M_{Rd} [kNm/pz.] ($N_d = 0$) V_{Rd} [kN/pz.] ($H_d = 0$) H_{Rd} [kN/pz.] ($V_d = 0$) N_{Rd} [kN/pz.] ($M_d = 0$)	Spessore d'Isolamento ISO 60															
Altezza standard ISO	QD-43				QD-43q				QD-51				QD-51q			
Ds [mm]	M_{Rd}	V_{Rd}	H_{Rd}	N_{Rd}	M_{Rd}	V_{Rd}	H_{Rd}	N_{Rd}	M_{Rd}	V_{Rd}	H_{Rd}	N_{Rd}	M_{Rd}	V_{Rd}	H_{Rd}	N_{Rd}
200	60	60	45	392	25	60	–	392	–				–			
220	67	67	50	392	28	67	–	392								
240	74	74	56	392	32	74	–	392								
250	77	77	58	392	34	77	–	392								
260	77	77	58	392	36	77	–	392	36	82	62	392	36	82	–	392
280	77	77	58	392	40	77	–	392	40	89	67	392	40	89	–	392
300	74	74	56	392	44	74	–	392	44	88	66	392	44	88	–	392
320	74	74	56	392	48	74	–	392	48	95	71	392	48	95	–	392
350	74	74	56	392	54	74	–	392	54	103	77	392	54	103	–	392
M_{Rd} [kNm/pz.] ($N_d = 0$) V_{Rd} [kN/pz.] ($H_d = 0$) H_{Rd} [kN/pz.] ($V_d = 0$) N_{Rd} [kN/pz.] ($M_d = 0$)	Spessore d'Isolamento ISO 80															
Altezza standard ISO	QD-43				QD-43q				QD-51				QD-51q			
Ds [mm]	M_{Rd}	V_{Rd}	H_{Rd}	N_{Rd}	M_{Rd}	V_{Rd}	H_{Rd}	N_{Rd}	M_{Rd}	V_{Rd}	H_{Rd}	N_{Rd}	M_{Rd}	V_{Rd}	H_{Rd}	N_{Rd}
200	24	60	45	383	24	60	–	383	–				–			
220	28	67	50	383	28	67	–	383								
240	32	74	56	383	32	74	–	383								
250	34	77	58	383	34	77	–	383								
260	36	77	58	383	36	77	–	383	36	82	62	383	36	82	–	383
280	39	77	58	383	39	77	–	383	39	89	67	383	39	89	–	383
300	43	74	56	383	43	74	–	383	43	88	66	383	43	88	–	383
320	47	74	56	383	47	74	–	383	47	95	71	383	47	95	–	383
350	53	74	56	383	53	74	–	383	53	103	77	383	53	103	–	383
Numero barra di trazione [pz.]	3 × ø 14 a due tagli				3 × ø 14 a due tagli				3 × ø 14 a due tagli				3 × ø 14 a due tagli			
Numero quaina [pz.]	1				1				1				1			
Distanza dall'asse a_{min}	350								350							
Lunghezza ISO L_{St}	350															
Distanza E_{St}	125															

Distanze minime di installazione

L'interasse minimo a_{min} tra due elementi è 350 m per il mandrino tipo QD-43 (q). Con il connettori a taglio tipo QD-51 (q) l'interasse minimo a_{min} è 350 mm. La distanza minima dal centro ai bordi della piastra è $a_{min}/2$. L'interasse minimo rispetto dal centro ai bordi della piastra è di $a_{min}/2$. Per distanze maggiori, le resistenze al carico possono essere richieste al team tecnico **RUWA** oppure consultate alle pagine 194 e 197.

Avvertenze

- I valori di capacità di carico sono calcolati per calcestruzzo **di classe di resistenza di almeno C25/30**. Per classi di resistenza di C20/25, i valori della tabella devono essere ridotti di un fattore pari allo 0.8.
- **I valori della tabella si basano su una copertura di calcestruzzo di 30 mm sopra e sotto.**
- I valori della tabella sono validi se il dimensionamento è conforme alle norme SIA o agli Eurocodici in vigore.
- La capacità di carico degli elementi connessi deve essere verificata e assicurata dall'ingegnere.
- La trasmissione delle forze tra il raccordo per soletta a sbalzo e l'elemento in cemento armato deve essere assicurata da un'armatura realizzata in loco. (vedi pagina 122, **«Armature in loco»**).

ebea KP-Tipo J

Tecnica di armatura | ebea KP Sistema a taglio termico per balconi | ebea KP-Tipo J – Dati sul prodotto

Dati sul prodotto

La definizione degli elementi **KP-Tipo J** avviene in base ai parametri seguenti tramite il nostro **modulo d'ordine ebea KP**:

Prodotti standard

Tipo di elemento (1)	Sotto-tipo	Versione (2)	N° barre (3)			Elem. di taglio nS [pz.]	D (4) [mm]		+ Maggio-razio (5)		ISO		L [mm]	L_{min} (6) [mm]	KP-700		KP-800 KP-1000	
			n [pz.]	×	Ø [mm]		Stand. / Totale		+IO [mm]	+IU [mm]	Tipo	Spes-sore [mm]			S11 (7) [mm]	S12 (8) [mm]	H [mm]	DH [mm]
KP-Tipo J	QD-51	VE1		×			220				SW80			350				

Ulteriori parametri per strutture speciali

Maggiorazione del corpo termoisolante

Il maggiorazione del corpo termoisolante non è possibile con **ebea KP-Tpo J**.

Lunghezze speciali

La lunghezza di questo elemento **non** è variabile.

Numero degli elementi di taglio

Il numero di connettori a taglio **non** è variabile per questo elemento. Per una maggiore trasmissione di potenza, più elementi vengono posati uno dietro l'altro (rispettare la distanza minima di posa).

KP-800 KP-1000		Resistenza al fuco	Antisismico (9)
H [mm]	DH [mm]		
		REI120	

Resistenza al fuoco

La resistenza al fuoco è inclusa negli **elementi ebea KP** e dipende dal materiale isolante scelto. SW: REI 120 / XPS: REI 60.

Azione sismica

L'assorbimento di forze orizzontali aggiuntive è possibile se vengono selezionati i tipi di connettori a taglio QD-43 o QD-51. Quando si utilizzano connettori a taglio spostabili trasversalmente, non è possibile assorbire forze orizzontali.

Senza traversa di ferro

Le **ebea KP-Tipo J** vengono fornite di serie senza barre trasversali. Non sono disponibili altre opzioni.

Elementi intermedi

Se gli elementi non sono disposti in modo continuo, è possibile alternarli con elementi intermedi KP. Indicare la quantità richiesta nel **modulo d'ordine ebea KP**. Gli elementi intermedi KP presentano le stesse specifiche del materiale isolante del raccordo portante per solette a sbalzo. Gli elementi intermedi misurano 1.0 m di lunghezza.

Senza feri trasversali (10)	Elemento intermedio [ml] (11)	Nota / N° di disegno
	3.0	

Conducibilità termica equivalente λeq

λ_{eq} [W/(mK)]	SW senza pannello ignifugo			
Ds [mm]	QD-43	QD-43q	QD-51	QD-51q
200	0.3687	0.3687	-	-
220	0.3388	0.3388	-	-
240	0.3139	0.3139	-	-
250	0.3029	0.3029	-	-
260	0.2928	0.2928	0.3407	0.3407
280	0.2748	0.2748	0.3192	0.3192
300	0.2591	0.2591	0.3006	0.3006
320	0.2454	0.2454	0.2843	0.2843
350	0.2278	0.2278	0.2634	0.2634
Lunghezza standard L_{st} [mm] =	350			

La conducibilità termica equivalente λeq dei nostri tipi standard è riportata nella tabella seguente.

È possibile determinare e visualizzare automaticamente i valori dei singoli elementi con il modulo d'ordine ebea KP. Il nostro supporto tecnico è a tua disposizione.

ebea KP-Tipo J

Armatura supplementare

La trasmissione delle forze dal connettore di taglio al solaio in cemento armato va garantita su ambo i lati da un'armatura supplementare statica. La formazione strutturale in caso di utilizzo di **connettori per carichi pesanti ebea QD-43** e **QD-51** con **ebea KP-Tipo J** descritta qui di seguito va assolutamente rispettata. L'armatura supplementare ivi rappresentata è l'armatura minima richiesta per i raccordi di solai ed è prevista sia per il lato connettore sia per il lato guaina.

Sezione

Supplementi di armatura semplice (a)

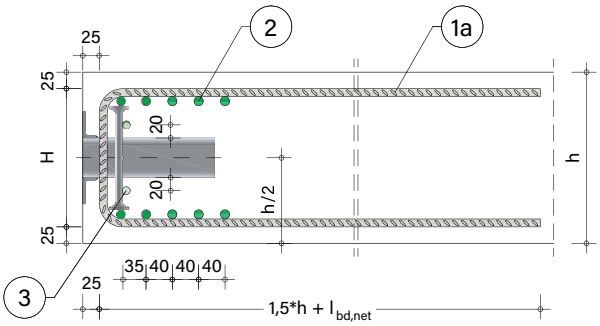

Supplementi con gabbia di staffe standard (b)

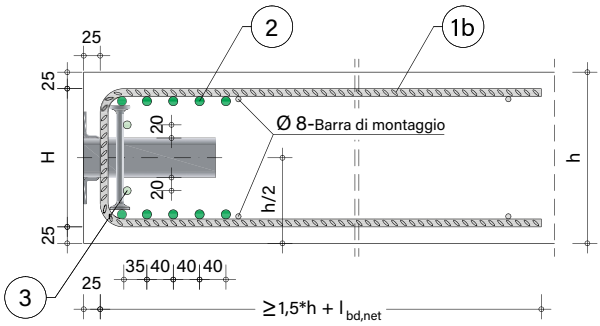

Panoramica

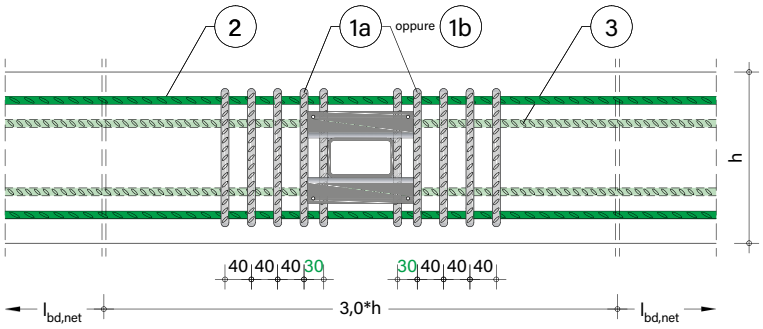

Armature supplementari in loco per raccordi di solette in cemento armato B500							
Pos.	**Qtà**	**Armat**	**Descrizione**	**Per tipo**	**Note**	**Lunghezza min.**	**Fornitore**
1a oppure **1b**	10	ø 12	Staffa a U	QD-43(q), QD-51(q)		1.5 h + $l_{bd,net}$	in loco
	2	ø 12	Gabbia staffe standard	QD-43(q), QD-51(q)	200 ≤ h ≤ 340 mm	1.5 h + $l_{bd,net}$	**RUWA**
2	10	ø 14	Barra d'armatura	QD-43(q), QD-51(q)	continua	3.0 h + 2 $l_{bd,net}$	in loco
3	2	ø 12	Barra d'armatura	QD-51(q)	continua	3.0 h + 2 $l_{bd,net}$	in loco

Istruzioni di montaggio

Il processo di assemblaggio per **ebea KP-Type J** è descritto di seguito. Valgono anche le istruzioni generali per il cantiere (vedi pagina 125, **«ebea KP – Installazione»**).

01 Fissaggio dell'elemento parete alla cassaforma con chiodi.

02 Posa del rinforzo parete.



03 Betonaggio della prima fase di costruzione.



04 Posa del corpo isolante (ISO).



05 Inserimento del connettori a taglio nel guaina fino all'arresto.



06 Avvitare la barre. **Nota:** La barre devono essere serrate con una chiave dinamometrica (80 Nm).



07 Assembla il rinforzo aggiuntivo.



08 Betonaggio della seconda fase di costruzione.



09 Connessione completata.



ebea KP – Soluzioni speciali

Elementi speciali

Gli **elementi speciali ebea KP** sono realizzati con componenti standard (barre di trazione, elementi di taglio, tamponi, corpi isolanti, ecc.). È possibile adattare tali componenti alla maggior parte delle singole necessità della costruzione.

ebea KP-Tipo B

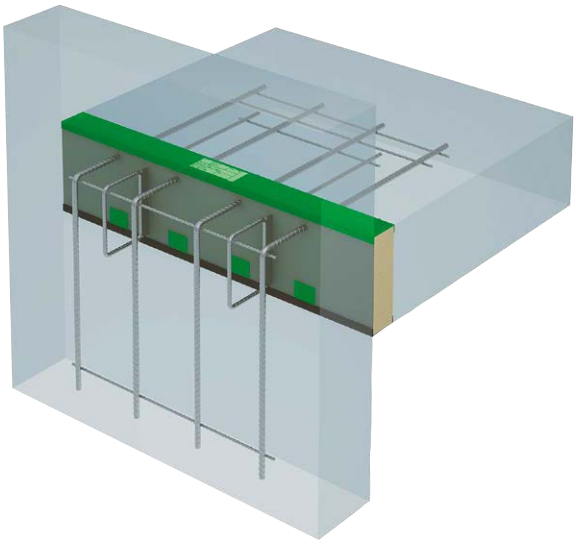

Separazione termica per raccordi parete-solaio con trasmissione dei momenti.

ebea KP-Tipo C

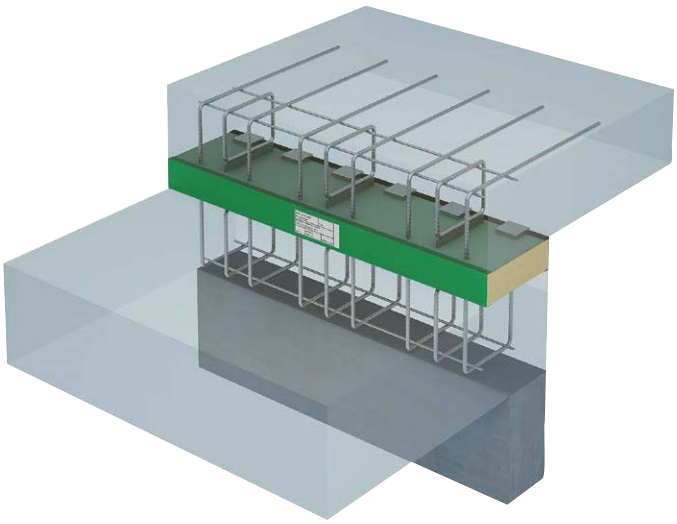

Separazione termica per componenti appoggiati, ad es. tettoie.

ebea KP-Tipo D

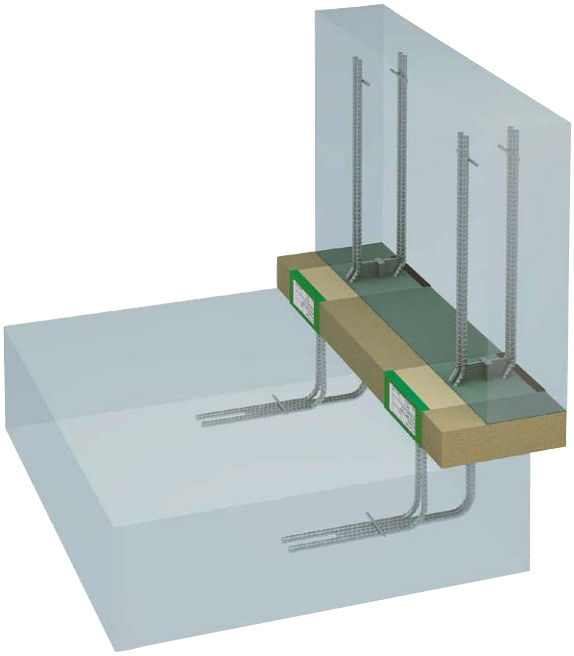

Separazione termica per parapetti sfalsati.

ebea KP-Tipo K

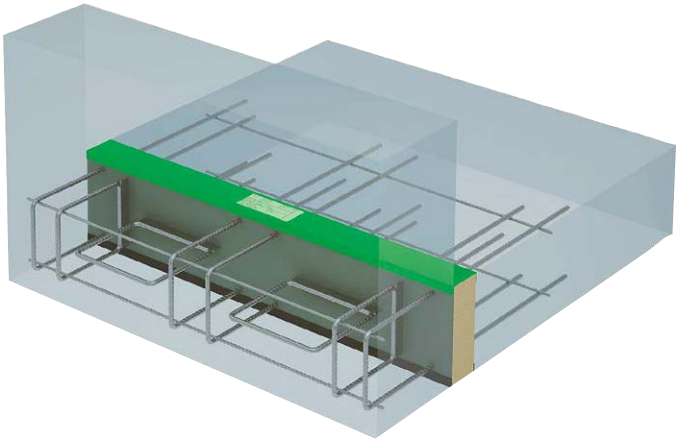

Capacità portante in tutte le direzioni. Costruito con elementi ebea standard.

ebea KP – Soluzioni speciali

ebea KP-Tipo B

Gli elementi **ebea KP-Tipo B** costituiscono un'alternativa agli **elementi ebea KP(E)-100** e possono essere adattati alle rispettive situazioni di montaggio. Grazie alla disposizione modificata delle barre di trazione, gli elementi KP sono perfettamente adattati alla singola geometria della costruzione. Durante il dimensionamento e la realizzazione di piegature e ganci, i diametri dei rulli di piegatura devono essere conformi alla norma SIA 262:2013, § 5.2.4.

Diametro minimo dei rulli di piegatura	$d_1 = 15\,Ø$

Momenti resistenti (- M_{Rd})

Quando si applica il diametro minimo di piegatura (**d_1**) si possono utilizzare le barre di trazione. Per I momenti di resistenti è possibile utilizzare le tabelle presenti nella descrizione dei rispettivi prodotti. Nel caso in cui il diametro dei rulli di piegatura sia inferiore al minimo, i valori indicati nella tabella devono essere ridotti in funzione dell'effettivo diametro (**d**).

Condizione	Misura
$d \geq d_1$	Nessuno
$d < d_1$	Potrebbe essere necessaria una riduzione dei valori della tabella (M_{Rd})

Taglio resistente ($\pm V_{Rd}$)

I valori di resistenza sono uguali a quelli indicati nelle tabelle di dimensionamento dei tipi KP(E)-100.

Avvertenze

- Per l'ordinazione degli elementi **ebea KP-Tipo B** indicare la misura **«S11»** e a seconda se tipo **«DH»**.
- L'ingegnere del progetto deve assicurare che i carichi dell'elemento per soletta a sbalzo possano essere trasmessi all'elemento di raccordo tramite un'armatura appropriata.

Varianti possibili per diverse situazioni di montaggio

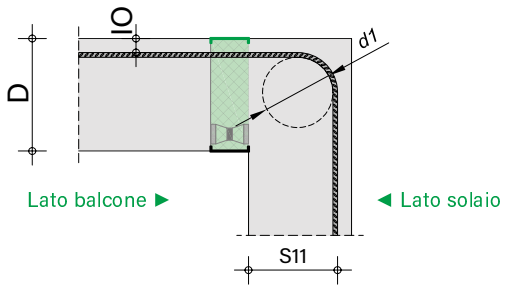

Tipo B1 Piegatura verso il basso

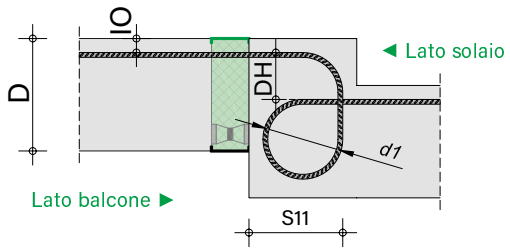

Tipo B3 Balcone con dislivello verso l'alto

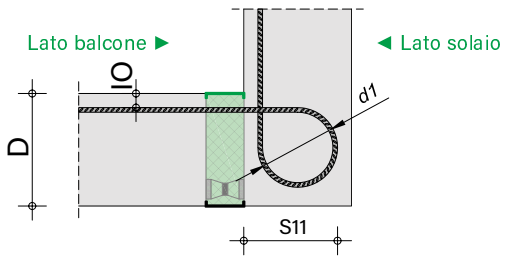

Tipo B2 Piegatura verso l'alto

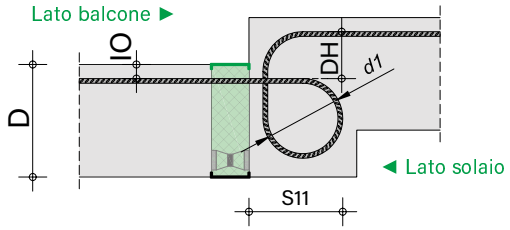

Tipo B4 Balcone con dislivello verso il basso

Consiglio

Per le **soluzioni speciali ebea KP** rivolgersi al nostro servizio di assistenza tecnica. I nostri ingegneri offrono soluzioni pratiche per oggetti di qualsiasi dimensione.

ebea KP – Armature in loco

Armature in loco

Armatura di ripresa per elementi - M_{Rd} e $\pm M_{Rd}$

Elemento normale KP ($-M_{Rd}$)

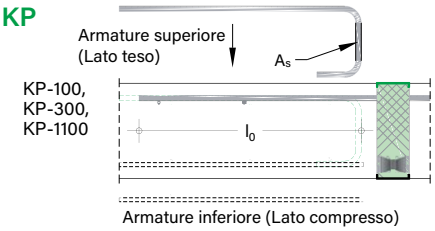

Elemento d'angolo (KPE)

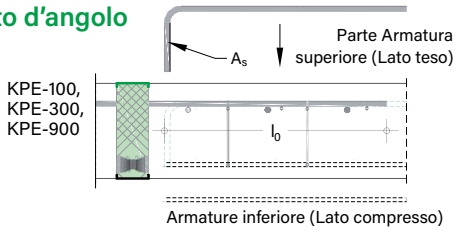

Elemento normale KP ($\pm M_{Rd}$)

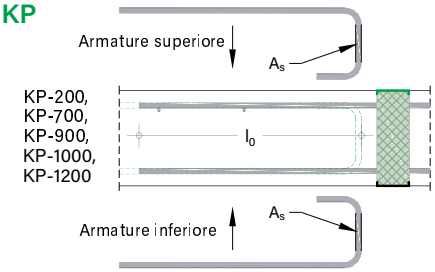

KP-700 Elemento (Lato staffa)

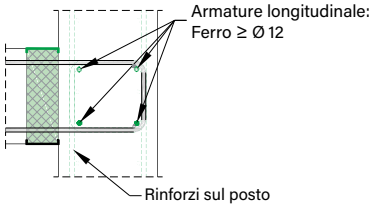

Le forze di trazione trasmesse dall'elemento devono essere riprese da un armature di rinforzo sia dal lato del balcone che da quello del solaio. L'area dell'armatura di rinforzo (A_s) puo'essere calcolata tramite il momento resistente dell'elemento scelto. A causa dell'elevata resistenza di progetto dell'acciaio inossidabile (f_{sd}) presente nell'elemento di collegamento, si ottiene una maggiore area (A_s) di Acciaio da costruzione per l'armatura di ripresa sul posto. La fattibilità e la facilità di realizzazione dei rinforzi sul posto deve essere verificata dall'ingegnere e se la situazione lo richiede deve essere adattata. In tutti i casi, le barre traverse devono essere prese in considerazione quando si progetta con e senza barre traverse.

Supplementi per elemeti a taglio

Piastra a taglio

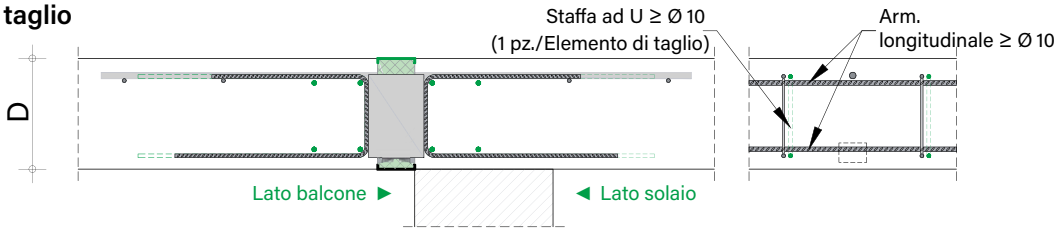

Staffa a taglio

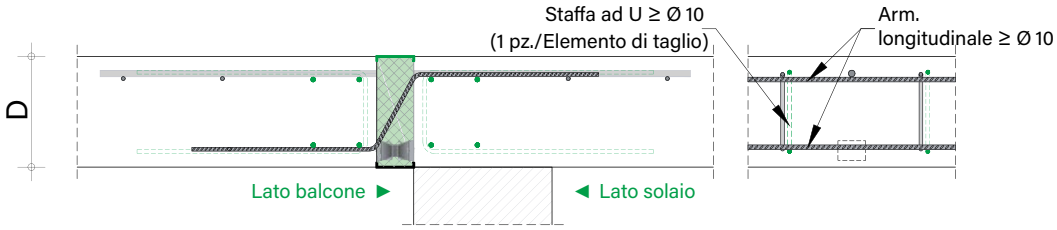

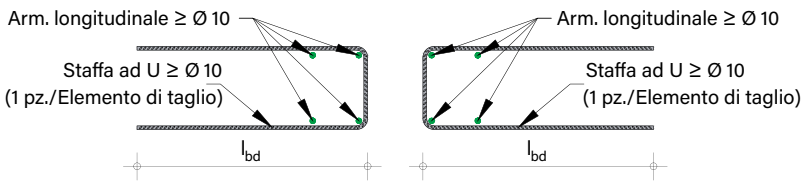

Bordi liberi piastra

Per gli spazi liberi tra gli elementi di collegamento, I bordi sono da considerarsi come bordi liberi. Lungo questi è da prevedere secondo la norma SIA 262:2013, par. 5.5.3.5 un armature di bordo.

I rinforzi sul posto indicati in precedenza sono rinforzi minimi che tengono conto delle **forze di taglio degli elementi ebea KP** e devono essere modificati in base alla situazione specifica. Il dimensionamento dei rinforzi su entrambi I lati dell'**elemento ebea KP** deve essere eseguito dall'ingegnere progettista secondo la norma SIA 262:2013 o l'Eurocodice. La trasmissione delle forze di taglio nella piastre in cemento armato deve essere garantita secondo la Norma (Momento, Taglio ecc.)

ebea KP – Avvertenze

Disposizione elementi e giunto di dilatazione

Disposizione elementi

La disposizione degli **elementi ebea KP** è schematizzata nella figura di lato. È specifica per ogni progetto e deve essere staticamente dimensionata.

Attenzione! In una disposizione puntuale, le aree vuote tra gli elementi devono essere riempite anch'esse con un isolamento termico. Tali elementi possono essere ordinati utilizzando il **modulo d'ordinazione ebea KP**. L'altezza e lo spessore per gli **ebea KP elementi intermedi** da 1.0 m di lunghezza possono essere selezionati insieme agli elementi a sbalzo. In alternative gli elementi da interporre possono essere ordinati dall'impresa.

Deve essere garantito che questi pezzi interposti corrispondano qualitativamente all'isolamento presente negli **ebea KP**. Bisogna prestare attenzione alle esigenze di resistenza al fuoco richieste.

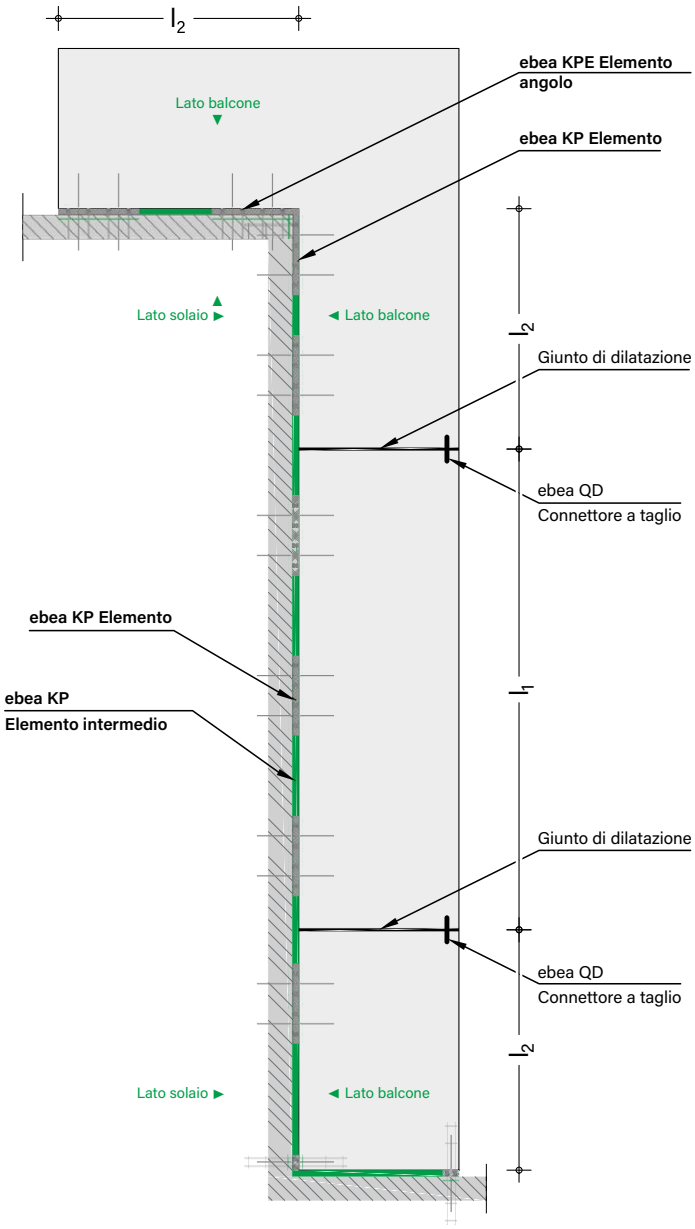

Formazione giunto di dilatazione

La trasmissione della forza di taglio nei giunti di dilatazione deve essere garantita da spinotti. Per questo sono adatti gli spinotti **ebea QD Connettori a taglio**. Nei giunti d'angolo sono consigliati spinotti che abbiano la possibilità di spostarsi anche trasversalmente. Il tipo ed il numero di spinotti da predisporre devono essere calcolati dal progettista.

I giunti di dilatazione devono essere formati adeguatamente.

Distanza tra I giunti per elementi con piastre a taglio

KP-100, KPE-100, KP-200, KP-300, KPE-300, KP-500, KP-700, KP-800, KP-900, KPE-900, KP-1000

Regole generali:	$l_1 \leq 12.0$ m
Negli angoli:	$l_2 \leq 6.0$ m

Distanza tra i giunti per elementi con staffe di taglio

KP-600, KP-1100, KP-1200

Regole generali:	$l_1 \leq 8.0$ m
Negli angoli:	$l_2 \leq 4.0$ m

Per distanze di giunzione al di fuori delle lunghezze indicate, il team tecnico **RUWA** sarà lieto di assistervi.

ebea KP – Installazione

Passi importanti per il montaggio di elementi ebea KP

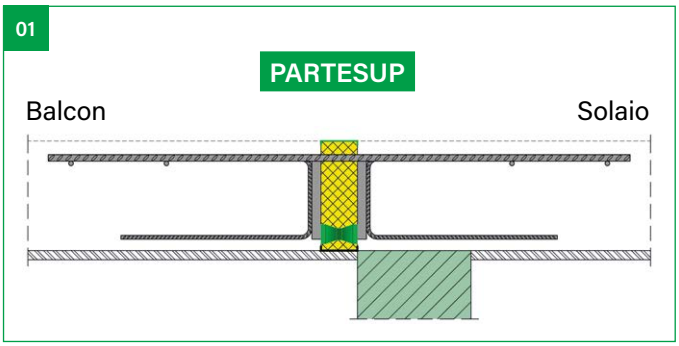

Passo 1

Montaggio **elemento ebea KP** con la copertura rossa verso l'alto. Per gli **ebea KP-600** e **KP-1100** la direzione di montaggio è da rispettare (Lato Balcone-/Solaio). L'etichetta è da seguire.

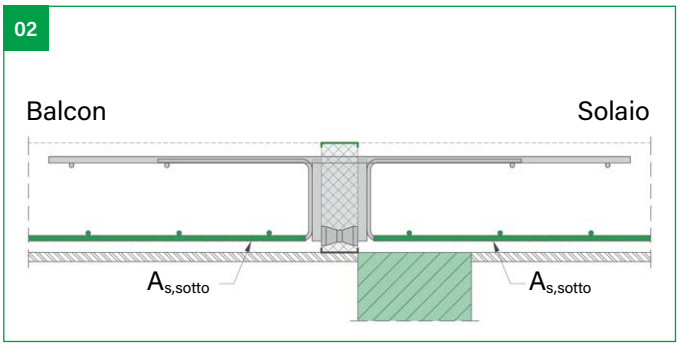

Passo 2

Inserire l'armatura inferior e legare all'**elemento ebea**.

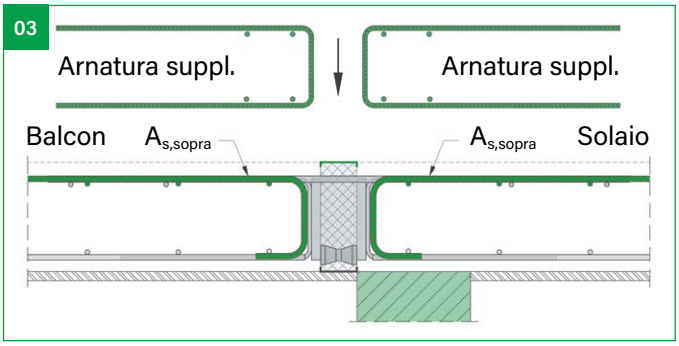

Passo 3

Montaggio rinforzi sul posto (**«Armature in loco»** a pagina 122) ossia montare l'armatura superior e fissarla all'elemento ebea.

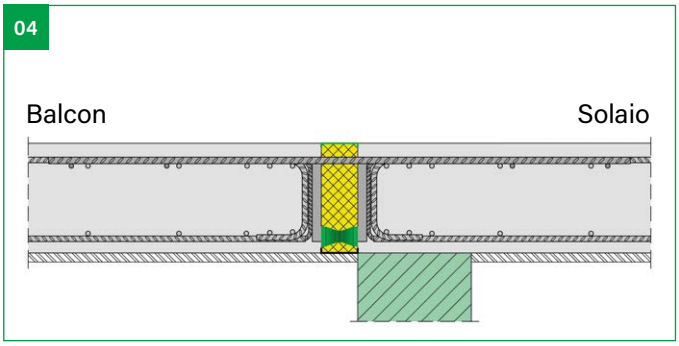

Passo 4

Gettare la parte d'opera. Per garantire il posizionamento degli **elementi ebea KP** entrambe le parti d'opera divise dall'elemento devono essere gettate e compattate contemporaneamente. Nel caso di balconi e solai gettati in tempi differenti, gli **elementi ebea KP** devono essere adeuatamente fissati dalla parte opposta al getto per resistere alla pressione del calcestruzzo fresco.

Suggerimenti per il cantiere

- Gli elementi devono essere maneggiati con cura durante le operazioni di scarico e di stoccaggio. Gli elementi danneggiati non devono essere utilizzati.
- Gli elementi con isolazione in lana di roccia devono essere protetti dall'umidità.
- Per il montaggio degli elementi bisogna osservare la direzione di montaggio (Lato balcone-/Solaio, nonchè parte inferiore-/superiore). Le etichette e I diversi colori delle coperture aiutano (rosso sopra, nero sotto).
- I tipi **ebea KP-600** e **ebea KP-1100** devono essere posati con le armature delle staffe a taglio in direzione del balcone.
- Senza il consenso preliminare da parte di **ebea**, gli elementi non possono essere accorciatie le barre trasversali saldate non possono essere tagliate.
- Le indicazioni delle armature sul posto e i giunti di dilatazionedevono essere controllati.
- Tubi e risparmi devono essere posizionati ad una distanza adeguata dagli elementi.
- La corretta istallazione ed il posizionamento secondo il piano deve essere controllato dall'ingegnere al momento del controllo dei ferri in cantiere.